

OMRON **SU**

型号 G9SX-NSA222-T03-□
型号 G9SX-NS202-□

非接触式门开关控制器

Chinese 使用说明书

感谢您此次购买型号G9SX-NS□非接触式门开关控制器。本使用说明书中描述了型号G9SX-NS□使用上所需的功能、性能、使用方法等信息。

请遵循以下几点，使用G9SX-NS□产品。

- 型号G9SX-NS□需由掌握电气知识的专门人员操作。
- 请务必仔细阅读本说明书后正确使用。
- 请妥善保管以备随时参阅。

欧姆龙株式会社 2166130-3A

EC符合性宣言

欧姆龙声明G9SX-NS□符合以下EC指令要求。
机械指令 2006/42/EC
EMC指令 2004/108/EC

规格

型号G9SX-NS□是根据以下规格要求，设计/制造的产品。

EN954-1 安全等级3 (使用型号D40A时)
EN ISO13849-1:2008 安全等级3 PL d (使用型号D40A时)
IEC/EN61508 SIL3
IEC/EN61000-6-2, IEC/EN61000-6-4, UL508, UL1998, CAN/CSA C22.2 No. 142

安全注意事项

●警告标识的含义

警告 如果不正确处理，则有可能对人身造成轻度或中度伤害。严重情况下，甚至会导致重伤和死亡。另外可能会造成重大物损。

●图案符号的含义

●表示非特定、一般的禁止通告。

●表示非特定、指示一般使用者行为的图案符号。

●警告标识

警告

输出故障可能造成重大人身伤害。切勿使用超出安全输出额定值的负载。

安全功能损坏可能造成重大人身伤害。为了避免供电电源以及负载电源短路请妥善进行接线。

输出故障可能造成重大人身伤害。在安全输出中连接感性负载时，请加装反电动势保护电路。

安全功能损坏可能造成重大人身伤害。请按照下表，使用适合的控制设备。

控制设备	必要事项
紧急停止用按钮开关	请使用满足IEC/EN60947-5-1的强制断开动作机构要求事项的规格认证品。
安全·门开关安全·限位开关	请使用满足IEC/EN60947-5-1的强制断开动作机构要求事项的规格认证品。此外，请使用适用于微小负载（DC24V、5mA）的开关。
非接触式门开关	请务必与本公司的非接触式门开关D40A配套使用。
安全继电器	请使用满足安全继电器EN50205的强制定位机构所要求事项的规格认证品。反馈用接点请使用适用于微小负载（DC24V、5mA）的接点。
接触器	为了及时发现接触器接点的不能开闭，请使用强制定位式接触器，并将接触器的b接点连接到反馈/复位输入上。反馈用接点请使用适用于微小负载（DC24V、5mA）的接点。如果连接反馈/复位输入的接触器b接点并非强制定位式接触器的b接点，那么即使连接接触器的b接点也不能发现接触器接点的不能开闭现象。
其他控制设备	请在充分验证是否满足要求的安全等级后再使用。


安全上的要点

- 1) 请将型号G9SX-NS□放置于防护等级IP54（IEC/EN60529）以上的控制箱中使用。
- 2) 输入输出端子请正确接线并在运行前进行动作确认。如果接线错误可能造成安全功能损坏。
- 3) G9SX-NS□的电源输入，请不要连接额定值以上的DC或AC电源输出。
- 4) 有触电的危险。DC电源装置请满足以下各项内容。
 - 符合IEC/EN60950, EN50178等具有双重绝缘或强化绝缘的DC电源装置，或是符合IEC/EN61558的变压器。
 - 满足由UL508定义的2级电路或限制电压电流电路的输出特性要求。
- 5) 请将规定电压正确地施加到输入端子上。施加错误电压会导致产品不能发挥既定的功能、安全功能降低、使产品发生损坏、烧毁。
- 6) 报警输出、辅助输出不是安全输出。请勿作为安全输出使用。G9SX-NS□或外围设备发生故障时，会损坏安全功能。此外，逻辑连接输出不能作为G9SX-□间的逻辑连接以外的用途使用。
- 7) 型号G9SX-NS□的安装、点检、维护是否正确实行，请务必与“责任人”进行确认。所谓“责任人”是指在机械的设计、安装、运用、维护、废弃各阶段，具有确保安全的资格、权限或责任人。
- 8) 型号G9SX-NS□的安装与安装后的确认，应由对安装机械非常熟悉的“责任人”进行操作。
- 9) G9SX-NS□必须进行日常点检、六个月一次的点检。否则可能造成系统无法正常运行的重大损坏。
- 10) 请勿拆卸、修理、改造本产品。否则原本的安全功能可能有失效的危险。

- 1) 连接到G9SX-NS□的具有安全功能的设备、部件，请根据安全级别以及安全等级的要求使用相应的规格品。对于系统的安全性以及安全等级的符合性，需要对系统整体进行评价。关于安全等级符合性判定相关事宜，请与具有权威的第三方认定机构等详谈。
- 2) 系统整体的安全标准符合性，由客户自行负责。
- 3) 接线时，请务必在断电状态下进行。否则本装置连接的外部装置可能发生无法预测的动作。
- 4) 在安装端子台的时候，请小心以免夹到手指。
- 5) 请勿在易燃易爆环境下使用。



使用上的注意

- 1) 非接触式门开关的连接
非接触开关连接输入时，请将型号G9SX-NS□与型号为D40A的小型非接触式门开关进行正确连接，并在运行前进行动作确认。
- 2) 使用
请勿使产品坠落或受异常振动冲击。否则可能引起故障和误动作。
- 3) 保管、安装场所
请勿安装在以下场所，否则可能造成故障和误动作。
 1. 受日光直射的场所。
 2. 环境温度超出-10~55℃范围的场所。
 3. 相对湿度超出25~85%RH范围的场所；温度变化激烈，容易引起结露的场所。
 4. 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所。
 5. 振动和冲击超出本体额定值的场所。
 6. 有水、油、药品等沫的场所。
 7. 尘土、盐分、铁粉较多的场所。
- 4) 安装
相对于G9SX-NS□的宽度，在DIN导轨较短的时候，可能由于振动导致产品从DIN导轨上掉下来。请使用挡板（型号PPF-M，另行购买），将G9SX-NS□固定到DIN导轨上。
- 5) 为了利于通风、接线以及满足输出额定，请确保留有以下所示的空间。

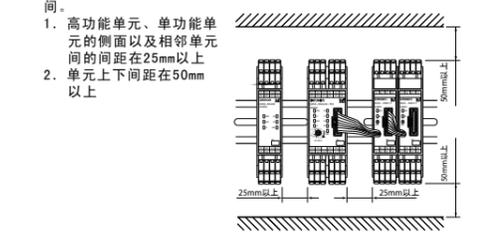

- 6) 接线
 1. 型号G9SX-NS□
-接线时，请使用以下尺寸的电线的。
单线(steel wire)：0.2~2.5mm² AWG24~12
绞线(flexible wire)：0.2~2.5mm² AWG24~12
-电线剥离长度请保持在7mm以下。
 2. 型号G9SX-NS□-RT (螺丝式端子台型)
-为防止产品误动作、发热等情况，请按规定扭矩拧紧端子螺丝。
端子螺丝扭矩为：0.5~0.6N·m
 3. 逻辑连接的接线
-单元间逻辑连接的接线，请使用二线城市绝缘软电缆或屏蔽电缆。
 4. 非接触式门开关输入的接线
-追加铺设20m以上电缆的时候，请将白，黑，茶，蓝色电线汇集成一束电缆。
 - 7) 与扩展单元（G9SX-EX□-□）的连接
 1. 取下型号G9SX-NSA222-T03-□的终端连接器，插入扩展单元的连接电缆的连接器。
 2. 终端连接器请插入被指定为G9SX-NSA222-T03-□最终端的那个扩展单元中。
不连接扩展单元时，请勿拔出G9SX-NSA222-T03-□的终端连接器。
 3. 在系统运行时请勿卸下终端连接器。
 4. 在通电之前，请确认连接器部切实压紧。
 5. G9SX-NSA222-T03-□的电源启动后，请在10秒内启动所有连接着的扩展单元的电源。
扩展单元的电源启动时间超过10秒时，所连接的G9SX-NSA222-T03-□会检测到扩展单元的电源异常。
 - 8) 安全输入、非接触式门开关输入、反馈·复位输入、逻辑连接输入输出间的接线距离，请各保持在100m以内进行。
 - 9) 关延迟时间请在不损害安全控制系统的安全性的时间内进行设定。
 - 10) 单元间的逻辑连接
 1. 使用逻辑连接输入时，接受输入的G9SX-NS□的逻辑连接输入设定请设定为“有效”。
 2. 请对逻辑连接输入与型号G9SX-□的逻辑连接输出进行正确连接，并在运行前进行动作确认。
 3. 在逻辑连接时，请充分考虑响应时间延迟，请在不损害安全控制系统的安全性的前提下，进行设定。
 - 11) 在决定距离危险源的安全距离的时候，请考虑由以下时间所引起的安全输出的延迟问题。
 1. 安全输入的响应时间
 2. 非接触式门开关（型号D40A）输入的响应时间
 3. 逻辑连接输入的响应时间（[4]规格·性能(注5)）所描述的注意事项。项也请考虑在内。
 4. 关延迟时间的设定值
 5. 关延迟时间的精度
 - 12) 请在控制系统相关的所有G9SX-□电源接通5秒以后再进行动作。
 - 13) 为了防止因干扰而造成的误动作，请务必将电源的A2端子接地。当光源与电源共用时，请使用能经受20ms瞬间停电的DC电源。
 - 14) 请务必切断电源后再进行单元更换，否则本装置所连接的外部装置可能发生无法预料的动作。
 - 15) 溶剂附着
产品请勿附着酒精、稀释剂、三氯乙烷、汽油等溶剂。此类溶剂可能导致标记模糊、部品老化等原因。
 - 16) 本产品为[class A]工业环境产品。如果使用时于住宅环境可能会引起电磁干扰。因此当使用于住宅环境时，请做好电磁干扰的对应措施。

1 各部分的名称

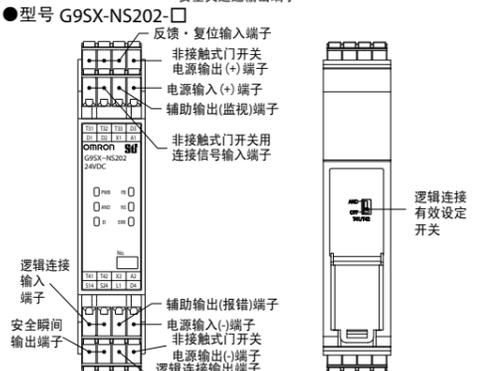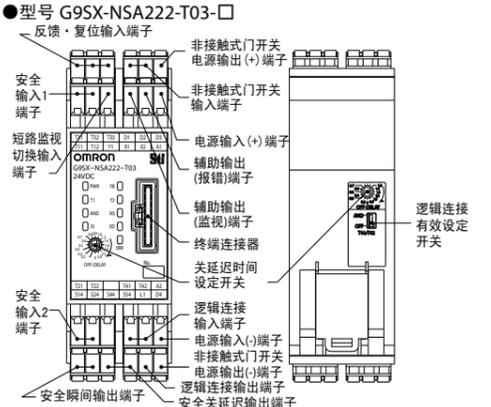

●各种设定显示（电源接通时）

型号G9SX-NS□在电源接通后约3秒内，可以通过产品本身的显示灯（橙色）对各种设定内容进行确认。虽然设定显示中的ERR显示灯亮灯，但是并不进行辅助输出（报错）的输出。

表示	设定项目	设定处	显示状态	设定内容	设定状态
T1	系统间短路监视模式	Y1端子	灯亮	系统间短路检查模式	Y1=未连接
			灯灭	系统间短路非检查模式	Y1=DC24V连接
FB	复位模式	T33端子	灯亮	手动复位	T33=DC24V连接
		T32端子	灯灭	自动复位	T32=DC24V连接
AND	逻辑连接模式	逻辑连接有效设定开关	灯亮	逻辑连接输入有效	“AND”
			灯灭	逻辑连接输入无效	“OFF”


●LED显示

显示	颜色	名称	功能
PWR	绿	电源显示灯	通电时亮灯。
ERR	红	报错显示灯	发生报错时，亮灯或闪烁。（注1）
T1	橙	安全输入1显示灯	T12端子为输入ON时亮灯。发生安全输入1相关报错时，显示灯将闪烁。（注1）
		安全输入2显示灯	T22端子为输入ON时亮灯。发生安全输入2相关报错时，显示灯将闪烁。（注1）
AND	橙	逻辑连接输入显示灯	T41端子为输入ON时亮灯（注1）。发生逻辑连接输入相关报错时，显示灯将闪烁。
N5	橙	非接触式门开关输入显示灯	D2端子为输入ON时亮灯。（注1）发生非接触式门开关输入相关报错时，显示灯将闪烁。
		反馈·复位输入显示灯	发生以下情况时亮灯。 · 自动复位时：T33端子为输入ON时 · 手动复位时：T32端子为输入ON时 发生反馈·复位输入相关报错时，显示灯闪烁。
EI	橙	安全瞬间输出显示灯	安全瞬间输出（S14, S24）为输出ON时，显示灯亮灯。发生安全瞬间输出相关报错时，显示灯将闪烁。（注1）
ED	橙	安全关延迟输出显示灯	安全关延迟输出（S44, S45）为输出ON时，显示灯亮灯。发生安全关延迟输出相关报错时，显示灯将闪烁。（注1）

●设定开关
请在电源关闭（OFF）状态下进行设定开关的操作。设定开关所设定的内容，将在电源启动（ON）时生效。


名称	功能	设定
逻辑接线有效	使逻辑接线输入有效。	OFF(无效: 工厂出厂值)/AND(有效)
设定开关	(注2)	
关延迟时间	设定关延迟时间。	0(工厂出厂值)/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.8/2.0/2.5/3.0(秒)(注5)
设定开关	(注3) (注4)	

- (注1)详细说明请参考“[7]故障检测”。
- (注2)通过逻辑连接输入进行控制的时候，请务必将接受输入的单元设定开关设定为“有效”。
- 若设定为“无效”，将出现报错。
- (注3)单元正反两面的设定开关的设定内容请保持一致。
- (注4)G9SX-NSA222-T03-□连接的扩展单元（关延迟输出型）的关延迟时间，与G9SX-NSA222-T03-□上设定时间同步。
- (注5)设定开关的设定位置为切凹口的顶端位置。

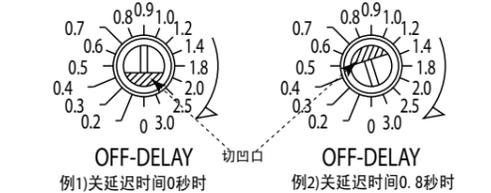


2 内部连接图

●型号 G9SX-NSA222-T03-□

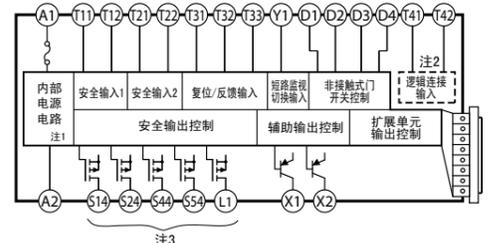

- 注1. 内部电源电路不隔离。
注2. 逻辑连接输入被隔离。
注3. S14-S54的输出部分在内部电路中双重化。


●型号 G9SX-NS202-□

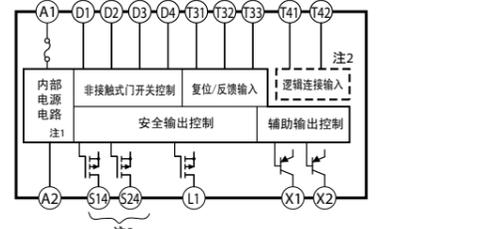

- 注1. 内部电源电路不隔离。
注2. 逻辑连接输入被隔离。
注3. S14, S24的输出部分在内部电路中双重化。

3 外形寸法

- 型号 G9SX-NSA222-T03-□
- 型号 G9SX-NS202-□

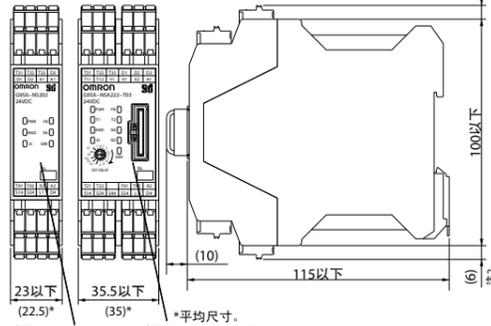

注1. 上图为-RC型单元。
注2. 为-RC型时

4 规格·性能

●规格

项目	型号G9SX-NSA222-T03-□	型号G9SX-NS202-□
电源部	电源电压	DC24V
	电压容许变动范围	电源电压的-15%~+10%
	消耗功率(注1)	4W以下 3W以下
输入部	紧急停止输入	动作电压：DC20.4~DC26.4V
	反馈·复位输入	内部阻抗：约2.8kΩ(注2)
输出部	安全瞬间输出	P通道 MOSFET 晶体管输出
	安全关延迟输出(注3)	负载电流：DC0.8A以下(注4、5)
辅助输出	PNP晶体管输出 负载电流：DC100mA以下	


●性能

项目	型号G9SX-NSA222-T03-□	型号G9SX-NS202-□
过电压等级(IEC/EN60664-1)	II	
动作时间(OFF→ON)(注6)(注7)	安全输入ON时：	50ms以下
	逻辑连接输入ON时：	100ms以下
	非接触式门开关输入ON时：	100ms以下
响应时间(ON→OFF)(注6)	安全输入OFF时：	15ms以下
	逻辑连接输入OFF时：	15ms以下
	非接触式门开关输入OFF时：	20ms以下(注8)
ON时残留电压	3.0V以下(安全输出、辅助输出)	
OFF时漏电流	0.1mA以下(安全输出、辅助输出)	
安全输入、逻辑连接输入、非接触式门开关输入的最大接线长度	100m以下 (外部连接阻抗：100Ω、10nF以下)	
1逻辑连接输出的连接台数	4单元以下(注9)	
逻辑连接的连接总台数(注9)(注10)	20单元以下	
通过逻辑连接所连接的总层数(注8)	5单元以下	
非接触式门开关所连接的总台数	30单元以下	
复位输入时间(复位键按下的时间)	100ms以上	
关延迟时间、精度	±5%以内 (对设定值的比例)	
耐振动	10~55~10Hz 单振幅0.375mm(复振幅0.75mm)	
耐冲击	耐久300m/s ² 误动作100m/s ²	
使用环境温度	-10~+55℃(但是无结冰和结露)	
使用环境湿度	25~85%RH	
端子紧固强度	0.5N·m(型号G9SX-NS□-RT：仅针对螺丝式端子台型)	
重量	约200g	约125g


●绝缘性能

项目	型号G9SX-NSA222-T03-□	型号G9SX-NS202-□
绝缘阻抗	逻辑连接输入端子⇄电源·其他输入输出端子总体	20MΩ以上
	全端子总体⇄DIN导轨间	DC100V 绝缘电阻计
	逻辑连接输入端子⇄电源·其他输入输出端子总体	
耐电压	全端子总体⇄DIN导轨间	AC500V 1min.

- (注1)不包括供给负载以及非接触式门开关的功率。
(注2)请确保电流大于所连接的输入控制设备的最小适用负载电流。
(注3)在安全输出为ON时，为了进行输出电路诊断，将输出以下脉冲信号。把安全输出作为控制设备（PLC等输入单元）的输入信号使用时，请再设计时注意下图的脉冲信号。



- (注4)紧凑安装时，请按以下降级使用。
型号G9SX-NSA222-T03-□ / 型号G9SX-NS202-□：负载电流0.4A以下
(注5)感性负载的额定负载需要符合以下条件。
IEC/EN60947-5-1 DC-13: 0.8A
UL508 Pilot Duty: 0.5A
(注6)多台单元逻辑连接时，依据逻辑连接输入而产生的不同动作时间/响应时间为串联着的各逻辑连接台数的时间总和。
(注7)显示动作条件（输入条件）完备后，安全输出启动前所需时间。
(注8)非接触式门开关输入和24V短路故障的故障检测时间为35ms以下。运用于门开关之外的用途时，其安全距离请根据故障检测时间35ms算出。
(注9)系统相关的详细性能内容，请参照以下说明。

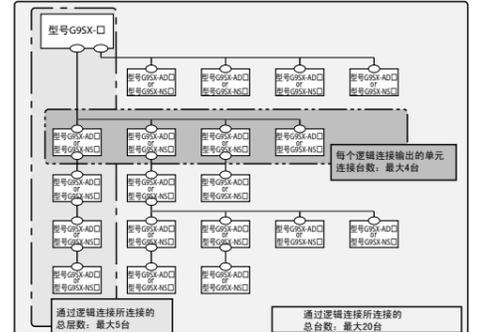

(注10)不包括G9SX-EX401-□(扩展单元)和G9SX-EX041-T-□(扩展单元关延迟型)的台数。

使用时的承诺事项

本产品是用于机械安全的Component商品，不同的使用方法有可能无法满足要求的安全性。请遵守安全Component综合商品样本卷首所记载的“警告”内容：“①风险评估的实行②安全策略③安全设备的作用④安全设备的设置⑤遵守法律⑥遵守上的注意事项⑦装置/设备转移/转让”并使用。

- 在室外，存在潜在科学污染或者电气干扰等情况下使用，或者在参考手册中未记载的条件下使用。
- 用于原子能控制设备、焚烧设备、铁路、航空、车辆设备、医疗器械、娱乐机械、以及必须符合行政机关或其他业界的规制的设备。
- 有可能危害到人身、财产安全的系统、机械、装置。
- 天然气、自来水、电气供给系统或其他24小时连续运转系统等，对可靠性要求较高的设备。
- 其他遵循上述a)~d)，对安全性要求高的用途。

* 上述仅列出一部分通用用途。使用前，请仔细阅读本公司的最佳、综合商品样本、规格书等，最新版的商品样本、规格书中所记载的保证·免费事项。




技术咨询

网址: <http://www.la.omron.com.cn>
咨询电话: 400-820-4535

- 欧姆龙自动化(中国)有限公司 上海市浦东新区银城路200号 中银大厦2115室 (200120)
电话: 021-5037-2222
传真: 021-5037-2388
- 欧姆龙自动化(中国)有限公司 北京分公司 北京市朝阳区光华东路8号院中海广场2号楼(中楼)1106室 (100020)
电话: 010-5739-5389
传真: 010-5739-5386
- 欧姆龙自动化(中国)有限公司 广州分公司 广州市天河区北环路189号 中国市长大厦21层 (510075)
电话: 020-8755-7988
传真: 020-8755-3058

5 使用用途范例

●使用用途范例和时序图

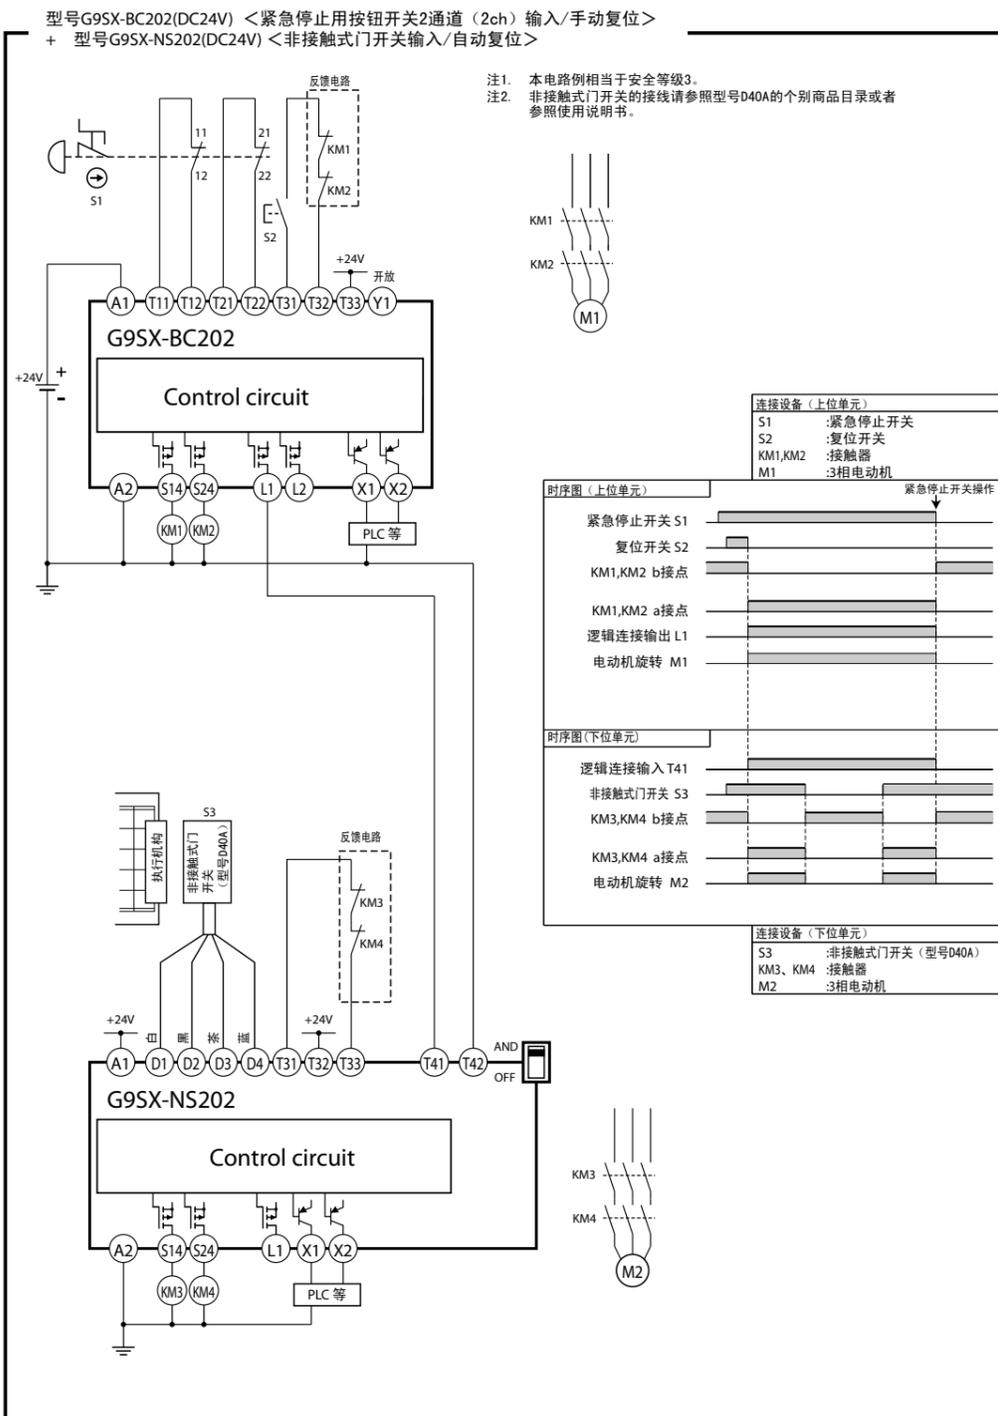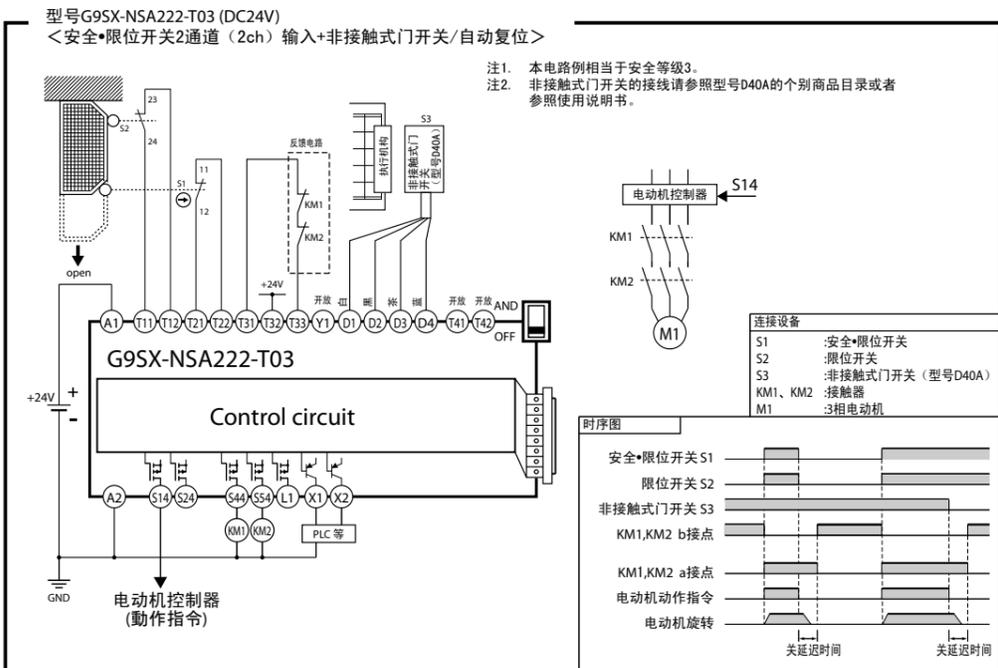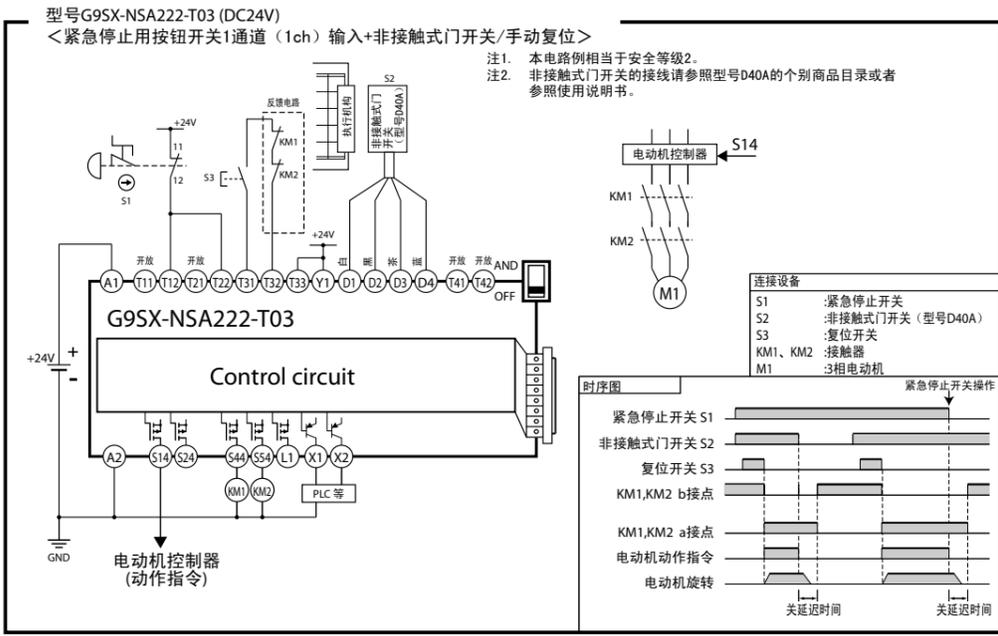


●关于输入/输出的接线

信号名	端子名	动作概要	接线
电源输入	A1、A2	请将电源连接到A1以及A2端子。	A1端子连接电源的+侧 (DC24V) A2端子连接电源的-侧 (GND)
安全输入1	T11、T12	安全输入1、安全输入2都为ON状态时, 是实现安全输出ON的必要条件。如果不能满足此条件, 则安全输出不为ON。	相当于安全等级2 (注1)
			相当于安全等级3 (注1)
安全输入2	T21、T22	安全输入1、安全输入2都为ON状态时, 是实现安全输出ON的必要条件。如果不能满足此条件, 则安全输出不为ON。	相当于安全等级3 (注1)
			相当于安全等级3 (安全输入系统间短路监视有效) (注1)
反馈·复位输入	T31、T32、T33	向T33端子输入的信号为ON状态时, 是实现安全输出ON的必要条件。如果不能满足此条件, 则安全输出不为ON。 向T32端子输入的信号为OFF→ON→OFF状态转换时, 是实现安全输出ON的必要条件。如果不能满足此条件, 则安全输出不为ON。	自动复位
			手动复位
逻辑连接输入	T41、T42	将上位单元的安全输出信息a传递给下位单元, 与下位单元的安全信号b进行逻辑与 (AND), 称为逻辑连接。 如右图中, 单元B的安全输出, 因逻辑连接为a (AND) b。 请上位单元的L1与下位单元的T41连接。 上位单元的电源- (GND) 与下位单元的T42连接。 逻辑连接有效设定开关的设定为AND (有效), 并且向T41端子发出的信号内容为ON时, 是实现安全输出ON的必要条件。	
短路监视切换输入	Y1	根据短路监视切换输入部的接线, 可以切换对G9SX-NSA222-T03-□的安全输入的报错检测 (系统间短路监视功能。)	T11、T21端子使用 (安全输入系统间短路监视有效) 时, 请设置为开路。 T11、T21端子不使用 (相当于安全等级2, 3的接线) 时, 请与DC24V连接。
安全瞬间输出	S14、S24	根据安全输入、反馈·复位输入、逻辑连接输入的输入逻辑, 输出进行ON/OFF。 关延迟动作中, 无论输入条件如何, 安全瞬间输出都为OFF。	不使用时请设置为开路。
安全关延迟输出	S44、S54	安全瞬间输出是OFF延迟动作的输出。 关延迟时间为设定开关所设定的时间。 设定时间为0秒时, 作为安全瞬间输出进行输出。	不使用时请设置为开路。
逻辑连接输出	L1	输出与安全瞬间输出同步·同逻辑信号。	不使用时请设置为开路。
非接触式门开关输入	D1、D2、D3、D4	与型号G9SX-NS□连接的所有非接触式门开关为ON状态时, 是实现安全输出ON的必要条件。 如果不能满足此条件, 则安全输出不为ON。	
辅助输出 (监视)	X1	输出与安全瞬间输出同步·同逻辑信号。	不使用时请设置为开路。
辅助输出 (报错)	X2	当报错显示灯闪烁或是亮灯时, 输出为ON。	不使用时请设置为开路。

(注1) 系统整体的安全等级符合性, 请参照“6 安全等级”

●与数台非接触式门开关D40A连接
 数台非接触式门开关D40A串联向G9SX-NS□输入时的接线, 请参照型号D40A的使用说明书。

●端子配置图/动作显示灯

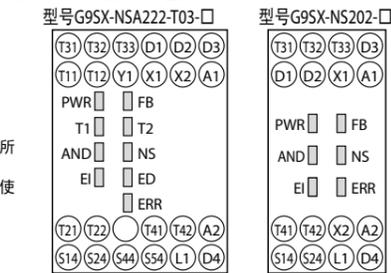

6 安全等级 (欧盟机械安全标准EN954-1、ISO13849-1)

型号G9SX-NS□符合欧洲标准EN954-1所要求的安全等级3以及国际标准ISO13849-1所要求的性能级别 (PL) d。
 但是该符合性是根据本公司的电路实例以及使用条件而得出的判定。不同的使用情况有时可能不完全符合。
 安全等级根据安全控制系统整体情况进行判定, 使用时请充分确认。
 ·为符合安全等级3 (EN954-1, ISO13849-1), 请注意以下事项。
 1外部输入 (D1-D2) 以及外部输出 (D3-D4) 请连接D40A。
 2外部输入 (T11-T12、T21-T22) 请使用双通道 (2ch) 输入。
 3外部输入 (T11-T12、T21-T22) 请使用带强制开路的开关进行输入。在使用限位开关时, 至少有一个开关要带强制开路功能。
 4在手动复位时, 请将接触器b接点的信号输入到T31-T32间; 自动复位时, 请输入到T31-T33间。
 (请参照“5 使用用途范例”)。
 5请务必将A2端子接地。

7 故障检测

型号G9SX检测到报错时, ERR显示灯将亮起或是闪烁以此通知报错内容。请根据下表实施对策。对策实施完后, 请再次接通电源。

ERR显示灯	ERR以外的显示灯	内容	原因	对策
●	ERR以外的显示灯	内容	原因	对策
●	闪烁	—	1) 过大的干扰影响 2) 内部电路故障	1) 请确认周边的干扰环境。 2) 请更换产品。
●	T11闪烁	安全输入1的异常	1) 安全输入1接线异常 2) 短路监视切换输入的接线异常 3) 安全输入1内部电路故障	1) 请确认对于T11、T12端子的接线。(注1)(注2) 2) 请确认对于Y1端子的接线。(注1) 3) 请更换产品。
●	T21闪烁	安全输入2的异常	1) 安全输入2接线异常 2) 短路监视切换输入的接线异常 3) 安全输入2内部电路故障	1) 请确认对于T21、T22端子的接线。(注1)(注2) 2) 请确认对于Y1端子的接线。(注1) 3) 请更换产品。
●	FB闪烁	反馈·复位输入的异常	1) 反馈·复位输入接线异常 2) 反馈·复位输入内部电路故障	1) 请确认对于T31、T32、T33端子的接线。(注1)(注2) 2) 请更换产品。
●	扩展单元的异常	扩展单元的异常	1) 扩展单元的反馈异常 2) 扩展单元电源异常 3) 扩展单元继电器安全输出故障	1) 请确认与扩展单元连接电缆、终端连接器的接线。 2) 请确认扩展单元的电源电压状况。 *请确认所有连接着的扩展单元的电源显示灯。 3) 请更换产品。
●	E1闪烁	安全瞬间输出、逻辑连接输出的异常	1) 安全瞬间输出接线异常 2) 安全瞬间输出电路故障 3) 逻辑连接输出接线异常 4) 逻辑连接输出电路故障 5) 使用环境温度范围外	1) 请确认对于S14、S24端子的接线。(注1) 2) 请更换产品。 3) 请确认对于L1端子的接线。(注1)(注2) 4) 请更换产品。 5) 请确认G9SX-NS□的环境温度以及安装空间。
●	ED闪烁	安全关延迟输出的异常	1) 安全关延迟输出接线异常 2) 关延迟时间设定异常 3) 安全关延迟输出电路故障 4) 使用环境温度范围外	1) 请确认对于S44、S54端子的接线。(注1) 2) 请确认产品正面与背面的关延迟时间设定开关的设定内容。(注3) 3) 请更换产品。 4) 请确认G9SX-NSA的环境温度以及安装空间。
●	AND闪烁	逻辑连接输入的异常	1) 逻辑连接输入接线异常 2) 逻辑连接输入设定异常 3) 逻辑连接输入内部电路故障	1) 请确认对于T41、T42端子的接线。(注1)(注2)(注4) 2) 请确认逻辑连接有效设定开关的设定内容。(注3) 3) 请更换产品。
●	NS闪烁	非接触式门开关输入异常	1) 非接触式门开关输入接线异常 2) 串联连接的非接触式门开关接线异常 3) 非接触式门开关输入内部电路故障 4) 非接触式门开关故障	1) 请确认对于D1、D2、D3、D4端子的接线。(注1)(注2) 2) 请确认D40A间的接线。(注1)(注2) 3) 请更换产品。 4) 请更换D40A。
●	除PWR之外所有显示灯闪烁	电源电压异常	1) 电源电压超过或不足	1) 请确认单元电源电压的状况。(请参考“●额定”)

(注1) 请确认是否有误接线/短路/断线等情况。请参照“关于●输入/输出的接线”
 (注2) 请确认电缆长度是否在100m以内。(请参照“使用上的注意事项(8)”)
 (注3) 请参照“●设定开关”
 (注4) 请参照“[4]规格·性能(注9)”

此外, 当报错之外的显示灯闪烁的时候, 请依据下表实施对策。

ERR显示灯	ERR以外的显示灯	内容	原因	对策
○	T1 T2	安全输入不一致	因安全输入设备的接点不良或是短路故障和接线短路导致的安全输入1和安全输入2的输入状态不一致。	请确认与安全输入设备的接线。此外, 请确认安全输入的输入顺序。异常状态解除后, 请将安全输入1、2均设置为OFF状态。